


8.

9. Рис. 4 Изополя перемещений по Z(G). Корпус 7.4

Перемещения плит перекрытий от нормативных нагрузок не превышают максимально допустимые значения $L/200$

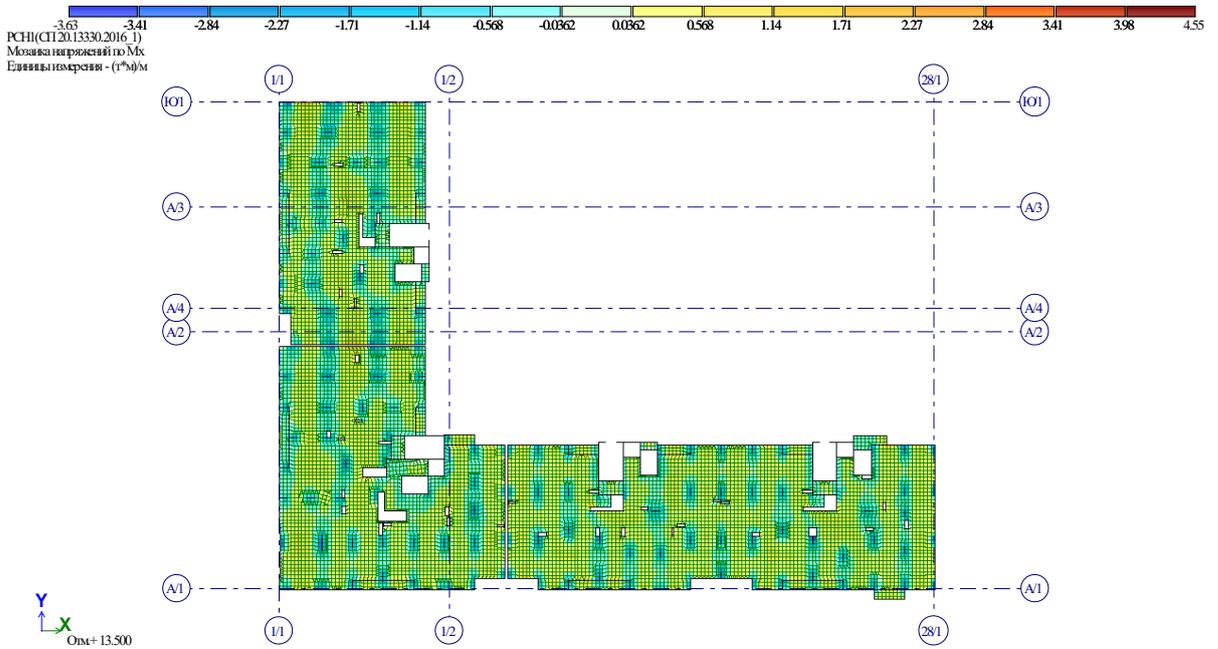

10.

11. Рис. 5 Мозаика напряжений по Mx. Корпус 7.1

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

						Лист
						51
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	